



ALBERT EINSTEIN

SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

Guia do Episódio de Cuidado

IMPLANTE DE ETONOGESTREL PÓS PARTO IMEDIATO

1. INTRODUÇÃO

O implante de progesterona tem eficácia em prevenir gravidez em 99%, com alta taxa de adesão. Esse método pode ser inserido em qualquer momento no pós parto e não tem influência ou contraindicação alguma sob a amamentação.

O implante subdérmico liberador de etonogestrel é um método contraceptivo de grande eficácia, com uma taxa de falha de 0,1%, duração de três anos, discreto, de fácil inserção, e que não exige exame pélvico para o início de seu uso.

2. INDICAÇÕES

- Desejo de contracepção
- Risco social: adolescentes, situação de rua, usuárias de álcool e outras drogas, DST/HIV
- Termo de consentimento assinado pela paciente ou responsável legal

3. CONTRAINDICAÇÕES

- Distúrbio tromboembólico venoso ativo
- Presença ou história de tumor hepático (benigno ou maligno)
- Presença ou história de doença hepática grave (enquanto os valores dos testes de função hepática não retornarem ao normal)
- Presença ou suspeita de malignidades sensíveis a esteroide sexual
- Sangramento vaginal não diagnosticado
- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer componente do implante.

4. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Alguns medicamentos podem interferir no perfeito funcionamento de Implanon®.

Eles incluem medicamentos usados para tratar epilepsia (ex.: primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato); tuberculose (ex.: rifampicina, rifabutina) e infecções por HIV (ex.: ritonavir, nefnavir); e o fitoterápico Erva de São João (utilizado principalmente para tratamento de depressão).

5. TÉCNICA DE INSERÇÃO

Uma unidade do implante, contendo 68 mg de etonogestrel, é inserida subdermicamente na face interna da porção superior do braço que não se utiliza para escrever sob anestesia local. Sempre verificar a presença do implante no braço da paciente por palpação imediatamente após a inserção. Vide foto abaixo.

Validade: três anos.


6. EFEITOS ADVERSOS

- Reações locais após inserção: eritema, edema, hematoma, prurido, dor
- Cefaleia
- Mastalgia
- Acne
- Sangramento vaginal anormal - 11%

7. INDICADOR DE QUALIDADE

- Número de implantes inseridos por mês

8. ILUSTRAÇÃO

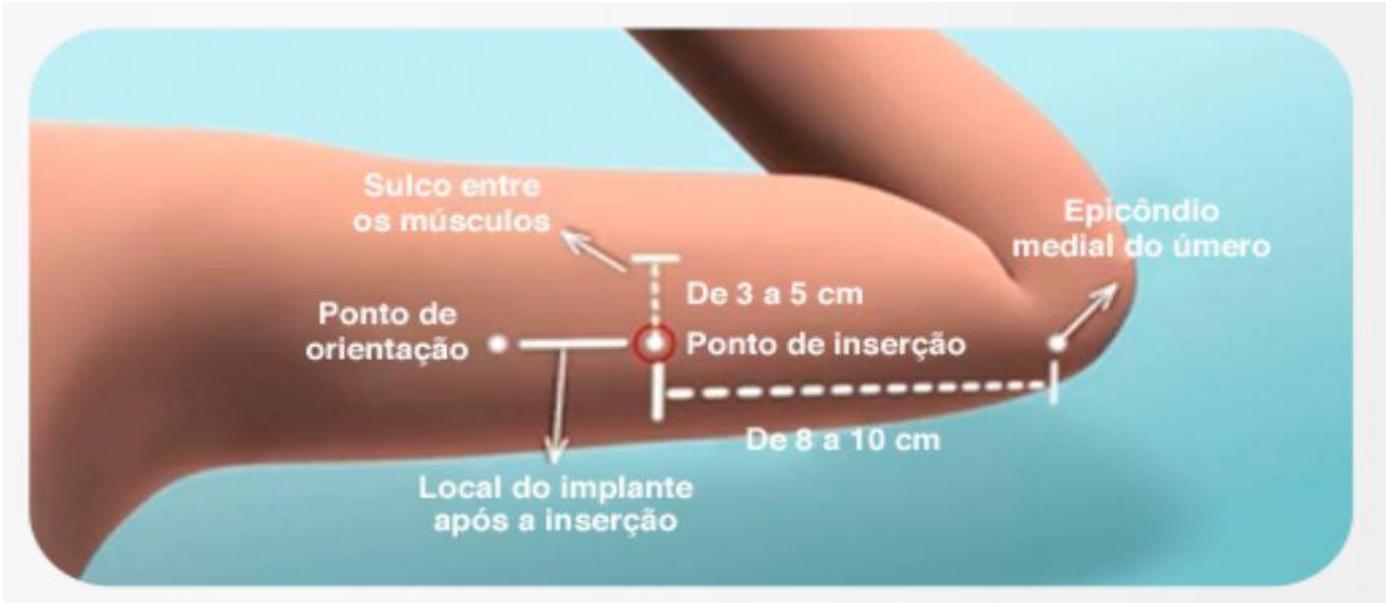

REFERÊNCIAS

- [1] Brasil. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher –PNSD 2006. Fecundidade e Intenções Reprojetivas das Mulheres/ Ministério da Saúde. 2011.
- [2] Trussell J, Henry N, Hassan F, Prezioso A, Law A, Filonenko A. Burden of unintended pregnancy in the United States: potential savings with increased use of longacting reversible contraception. *Contraception*. 2013;87(2):154-61.
- [3] Trussell J. Contraceptive failure in the United States. *Contraception*. 2011;83(5):397-404
- [4] CONITEC 2015 http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relatorio_Implante_etonogestrel_CP_35_2015.pdf
- [5] Family Planning: A global handbook for providers, WHO 2018
- [6] Bula vigente Implanon NXT

Código Documento: CPTW213.2	Elaborador: Andréa Novaes Romulo Negrini Adolfo Liao Mariana Granado	Revisor: Mauro Dirlando C de Oliveira	Aprovador: Haggeas Da Silveira Fernandes	Data de Elaboração: 12/04/2022	Data de Aprovação: 12/04/2022
---------------------------------------	---	--	--	--	---